

**АНКЕТА обследования
помещений муниципального казенного учреждения культуры
«Здвинская централизованная библиотечная система»
в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения**

Полное юридическое наименование объекта: **муниципальное казенное учреждение культуры «Здвинская централизованная библиотечная система»**

Адрес, телефон, факс, e-mail: Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, К. Маркса, 6, (383) 63-21-295, zdvinsk@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта: министерство культуры Новосибирской области

Вид деятельности: библиотека

Размещение объекта: отдельное здание

Объем предоставляемых услуг: пропускная способность в месяц от 3300 до 8300 человек, в летние месяцы от 1100 до 2800 человек.

2. Состояние доступности объекта

2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет

2.2.2 время движения : нет

2.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,

2.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*


2.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*: визуальная

2.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*: нет

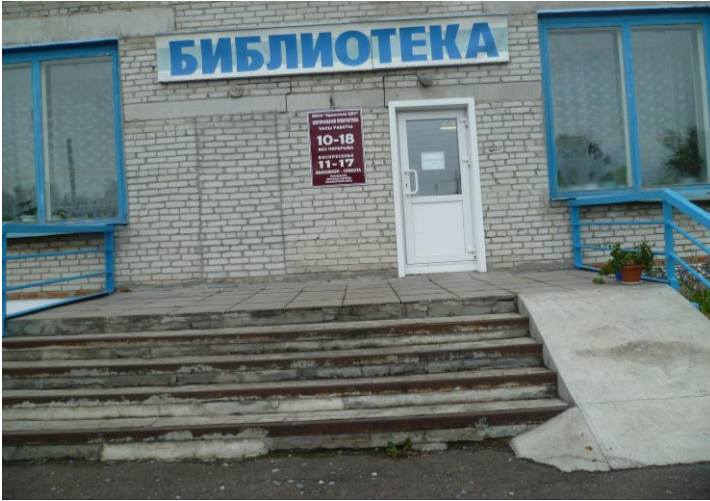
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*: нет

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА



№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	
1	2	3	4	5	
	Вход на территорию:	К	наличие	наличие	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	более 90	

	Знак доступности учреждения			нет	
	Автостоянка посетителей			нет	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	соответствует-	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	нет	
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	нет	
	<p>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	<p>К, О К, О, Г С О</p>	<p>не менее 180 см наличие наличие наличие</p>	<p>более 180 нет нет нет</p>	


ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов,	норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	
1	2	3	4	5	
	Крыльцо или входная площадка (билетные кассы)				
	Высота площадки		норматив не установлен		

	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	Более 220x220 см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	да	
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	нет	
	Навес	К, О, С	наличие	нет	
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	нет	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	нет нет	

	Тамбур				
	<p>Габариты тамбура: глубина x ширина</p>	К	<p>не менее 220x180 с м</p>	соответствует	
	<p>Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А):</p> <ul style="list-style-type: none"> • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего 	К	<p>не менее 90 см</p> <p>не более 2,5 см</p>	<p>нет</p> <p>соответствует</p> <p>более 2,5 см</p> <p>более 2,5 см</p>	

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены нормативы	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	
1	2	3	4	5	
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	соответствует	 <p data-bbox="1491 1318 1727 1358">Вход в фойе</p>



Вход в читальный зал







Вход во 2-ой зал
абонементов



Вход на абонемент

САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены нормативы	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	
1	2	3	4	5	
	<p>Ширина дверного проема 1</p> <p>порог</p> <p>Ширина дверного проема 2</p> <p>порог</p>	К	не менее 90 см	<p>78 см</p> <p>не5 см</p> <p>78 см</p> <p>5 см</p>	 

					
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	не менее 130 см 85 см 75-85 см наличие	не соответствует 74 см нет	
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни	К, О К К К, О К	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см	Нет 70 нет	

	<ul style="list-style-type: none"> • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) 	О	<p>наличие не менее 80x120 см</p> <p>наличие</p>	<p>нет</p> <p>нет</p>	
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	нет	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	

СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	
1	2	3	4	5	
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	Наличие	
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	120 см нет	
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет	

	<p>Тактильные средства информации о предоставлении услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • на кабинах санитарно-бытовых помещений 	<p>С</p> <p>С</p> <p>С</p> <p>С</p>	<p>наличие</p> <p>60-110 см</p> <p>наличие</p> <p>наличие</p>	<p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p>	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	да	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	наличие	нет	

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

Пути эвакуации на входе 1 этажа	Крыльцо или входная площадка				
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	соответствует	
	Двери распашные (Р): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Соответствуют нет Не соответствуют	
	Информационные указатели	Г,О		визуальные	

Обследование проведено:

Директором МКУК «Здвинская централизованная библиотечная система» – Деменевой Р.В.

В присутствии:

Заместителя директора МКУК «Здвинская ЦБС» - Михеевой И.А.